

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНИКОВ «БИРЮСА»**

Утверждаю
Начальник инженерного
центра

Д. И. Гончаров

**ВИТРИНЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ
“БИРЮСА 310”**

Каталог деталей и сборочных единиц
Лист утверждения
08.91.0000.00КДС-ЛУ

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела
сервисного обслуживания
С. А. Черногоров

Начальник КБ
А. В. Седельников

Инженер-
конструктор
Р. А. Усков

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНИКОВ «БИРЮСА»**

**ВИТРИНЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ
“БИРЮСА 310”**

**Каталог деталей и сборочных единиц
08.91.0000.00КДС**

2022

Введение

Каталог деталей и сборочных единиц предназначен для правильного выбора и обозначения требуемых запасных частей при составлении заявок на ремонт витрин и шкафов холодильных торговых.

Каталог включает иллюстрации и перечни сборочных единиц шкафов холодильных «Бирюса 310» (см. таблицу 1):

Т а б л и ц а 1

Модель	Начальные цифры серийного номера	Индекс по КД	Компрессор
«Бирюса 310Р»	5455	08.91.0000.00 -39	JiaXipera TT1117GY
«Бирюса 310»	6602	-47	

Введено следующее обозначение:

- «Р» - канапе.

При заказе запасных частей необходимо указать название модели и серии камеры, название и обозначение детали, сборочной единицы согласно таблицам:

Таблица 2 - Перечень составных частей шкафа.

Таблица 3 - Перечень внутренних принадлежностей шкафа.

Таблица 4 - Перечень составляющих конденсатора и компрессора.

Таблица 5 - Перечень составных частей двери.

Таблица 6 - Перечень составных частей блока приборов.

Таблица 7 - Перечень составных частей колодки.

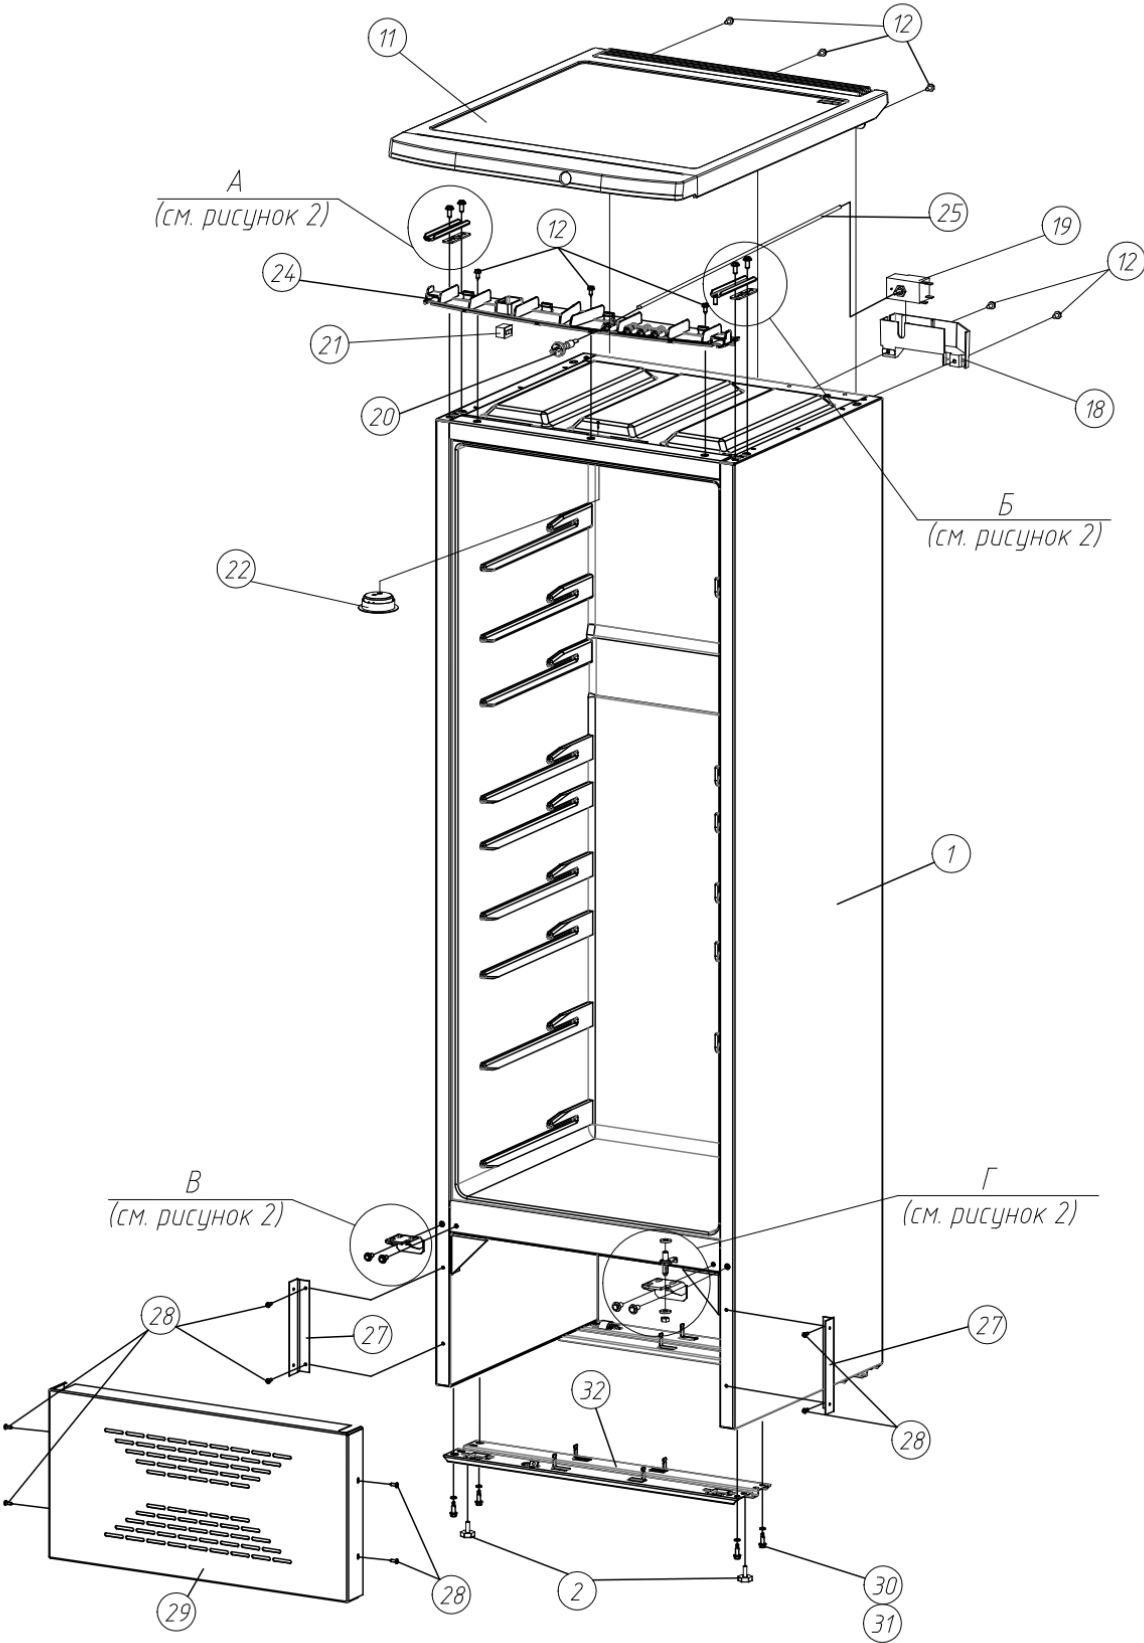


Рисунок 1 – Шкаф в сборе

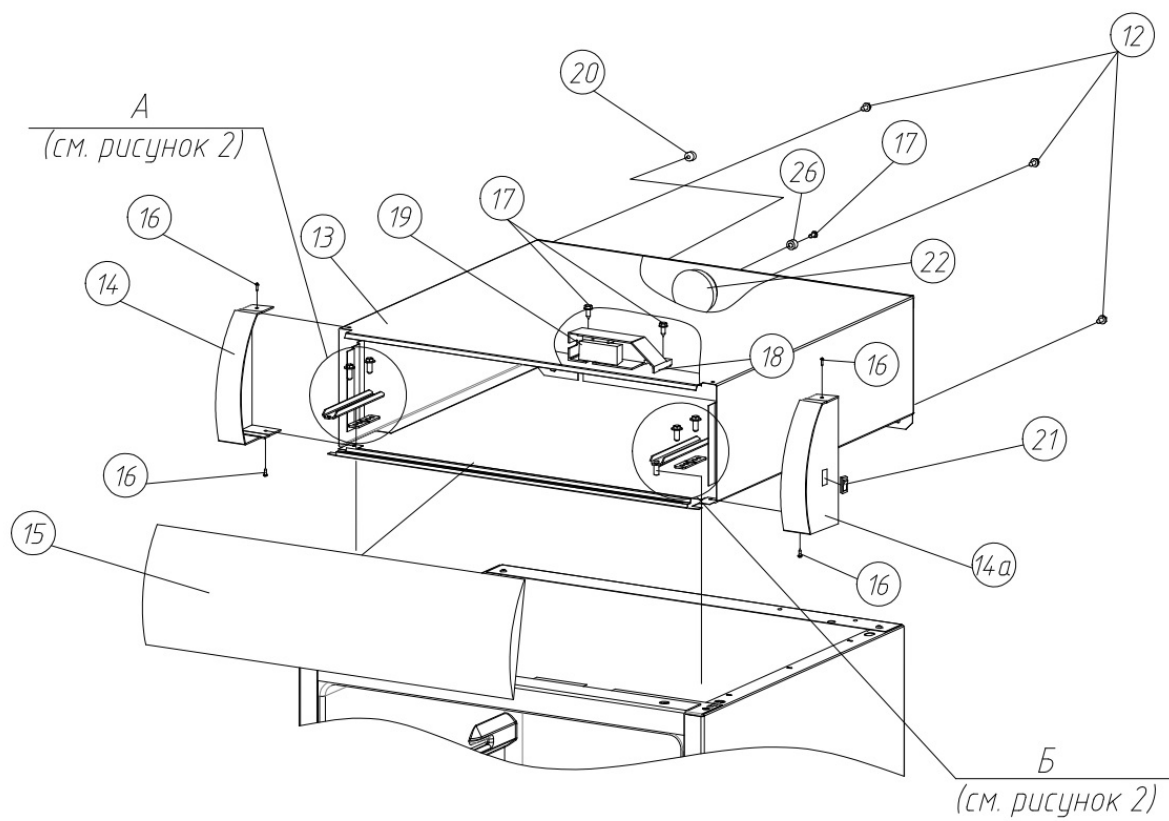


Рисунок 1а – Шкаф в сборе (с канапе) (остальное см. рисунок 1)

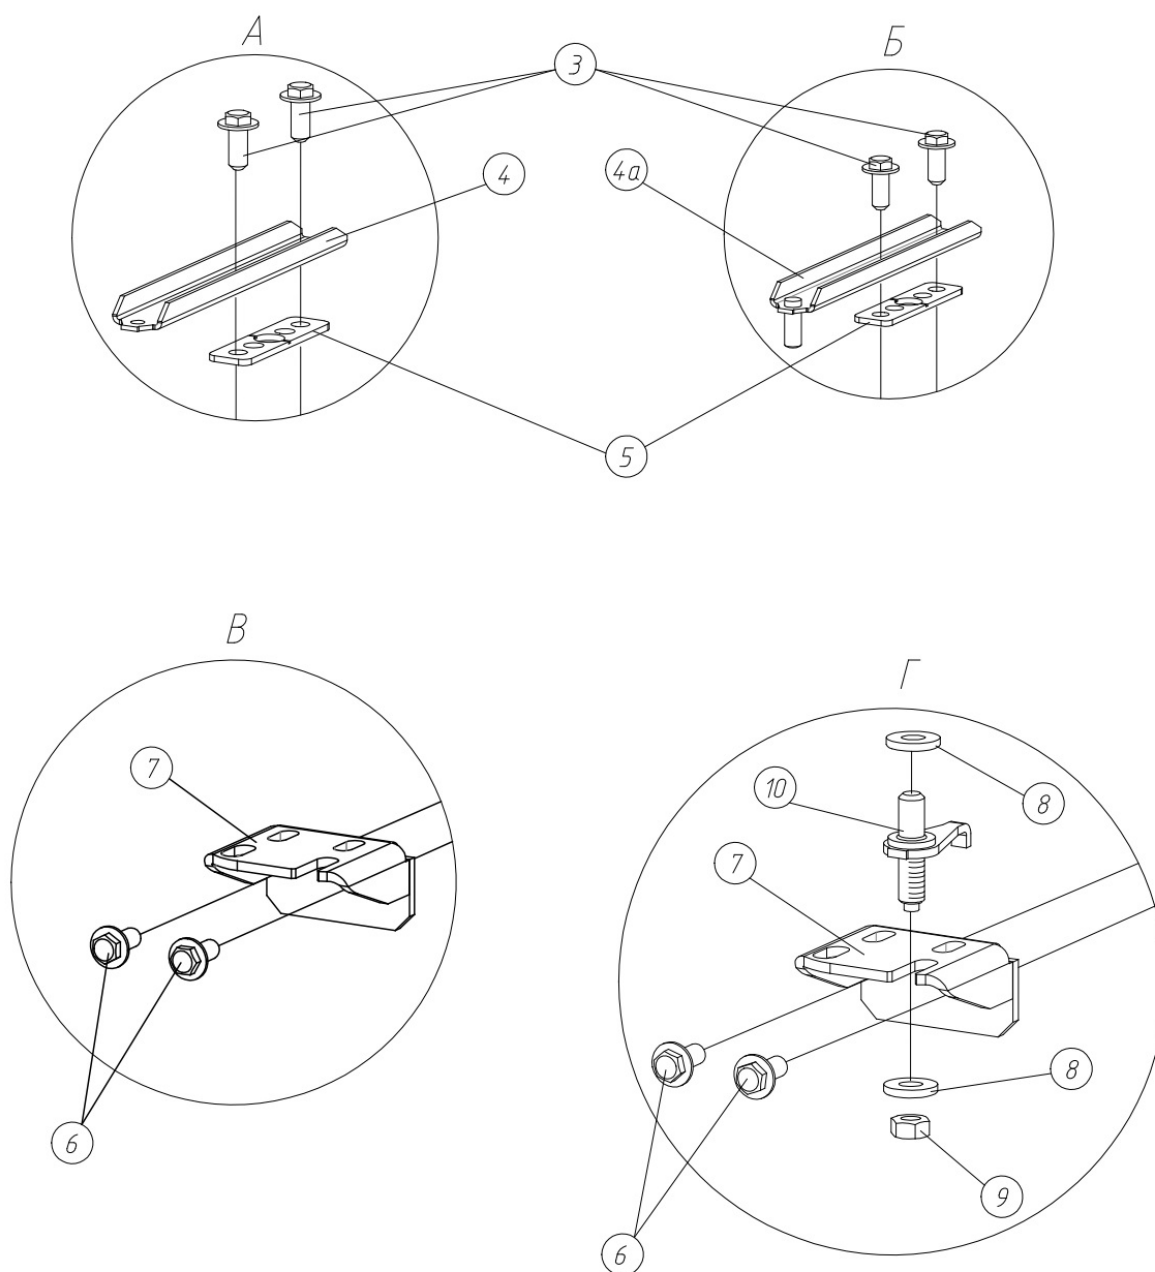


Рисунок 2 – Крепление кронштейнов и петель

Т а б л и ц а 2 - Перечень составных частей шкафа (Рис. 1, 1а, 2)

№ поз.	Обозначение	Наименование	Количество, шт.	
			Бирюса 310Р	Бирюса 310
1	08.91.1000.00	Шкаф	1	-
	-04	Шкаф	-	1
2	00.30.0610.00	Опора регулировочная	2	2
3	00.31.1000.02	Болт	4	4
4	00.02.1001.01	Петля верхняя	1	1
	-01	Петля верхняя	X	X
4а	00.02.1001.00	Петля верхняя	1	1
	-01	Петля верхняя	X	X
5	00.02.1000.02	Прокладка	2	2
6	00.31.1000.02-01	Болт	4	4
7	00.29.0000.06-01	Кронштейн	2	2
8	00.00.8725.10	Шайба	2	2
9	1380294094	Гайка М6-6Н.5.016 ГОСТ 5915-70	1	1
10	00.29.0040.00	Ось	1	1
11	08.14.0000.05-01	Столешница единая	-	1
12	1380294093	Винт 4,8х13 цинк белый DIN 6928, тип Н	3	8
13	00.91.3000.00	Канал в сборе	1	-
14	00.91.0000.17	Боковина	1	-
14а	-01	Боковина	1	-
15	00.91.0000.13	Экран	1	-
16	1380294079	Винт 3,9х16 цинк белый DIN 7982, тип Н	4	-
17	1380294093	Винт 4,2х13 цинк белый DIN 6928, тип Н	3	-
18	00.45.5000.01	Кожух терморегулятора	1	1
19	1352401016	Датчик-реле температуры KDF23S8	1	1
20	00.10.0003.00	Ручка терморегулятора	1	-
	08.14.0000.07-01	Ручка терморегулятора	-	1
21	1309080063	Выключатель освещения LTK-5 (черный)	1	1
	1338050648		X	X
22	1300010935	Светильник светодиодный CC-25 (разъем 6,3)	2	-
	1300010936	Светильник светодиодный CC-25 (разъем 4,8)	-	1
23	1380294085	Винт 4,2х16 нерж. сталь DIN 7981, тип Н	1	1
24	08.14.0000.06-01	Пластина опорная	-	1
25	05.14.0000.38-01	Шток терморегулятора	-	1
26	00.30.0000.24-02	Втулка опорная	1	-
27	08.91.0000.01	Уголок	2	2
28	1380294081	Винт самонарезающий 4,8х13 DIN 968 ЦИНК	8	8
29	08.91.0000.02	Панель цокольная	1	1
30	1380294171	Винт самонарезной 5,5х25 DIN 7504K	4	4
31	1380294067	Шайба пружинная/Гровер/6 DIN 127	4	4
32	00.51.1010.02	Основание компрессора	1	1

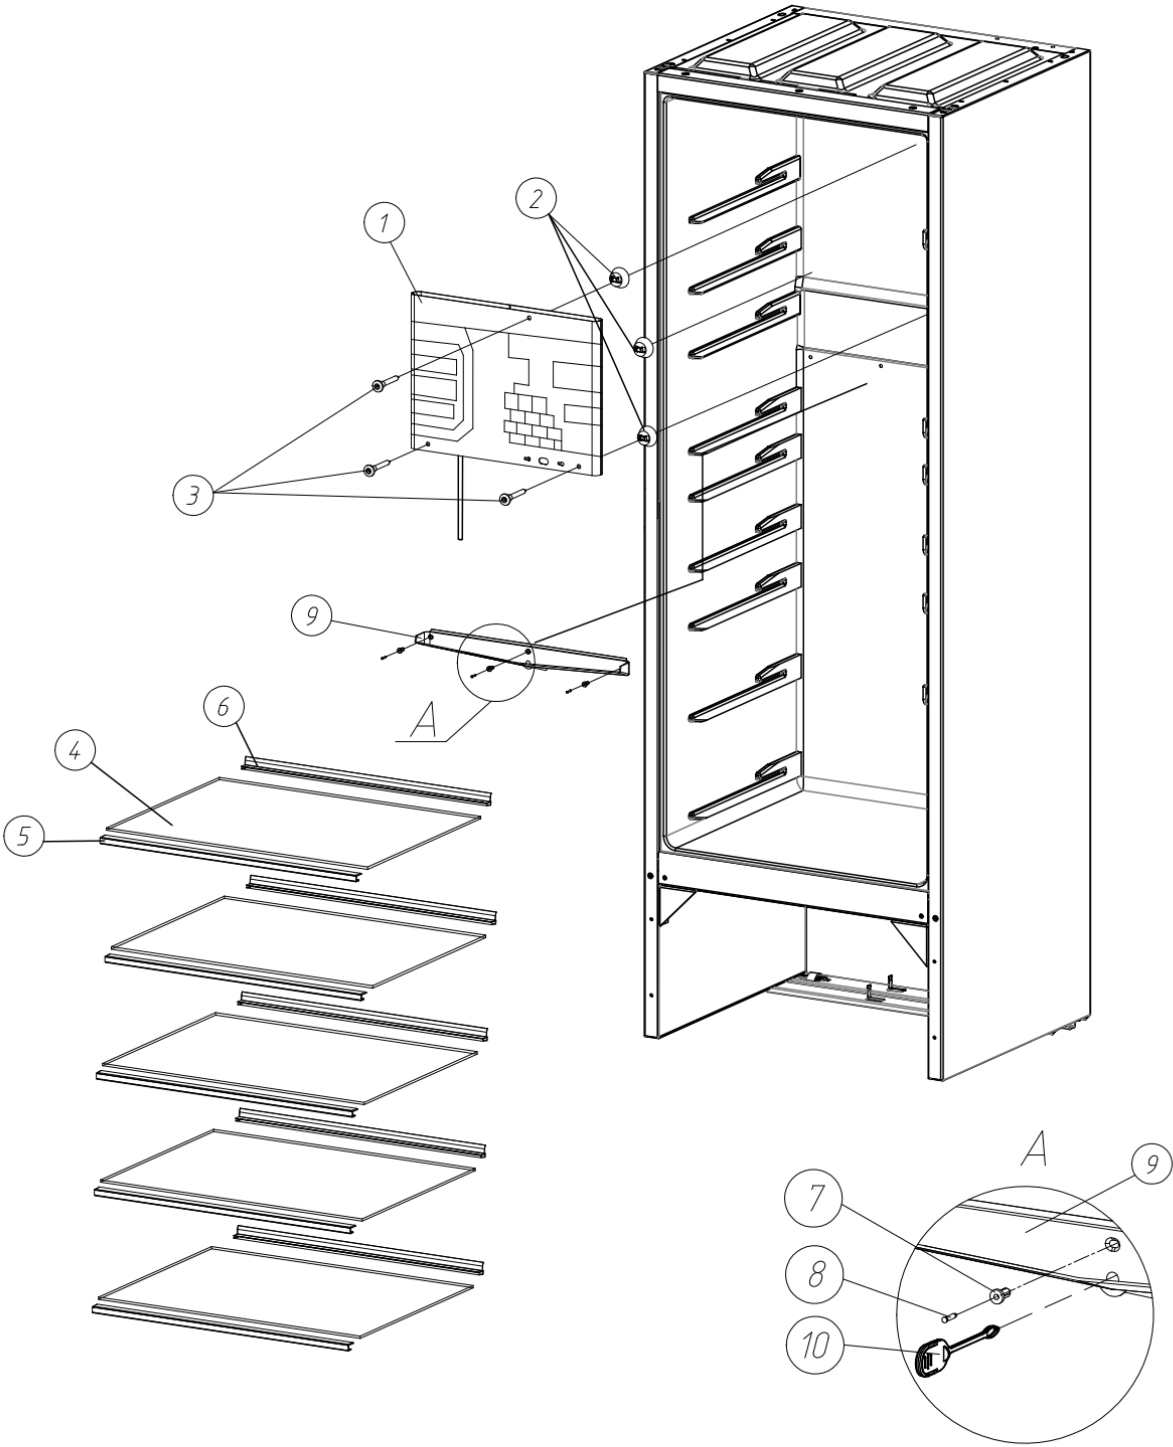


Рисунок 3 – Внутренние принадлежности

Т а б л и ц а 3 - Перечень внутренних принадлежностей шкафа (Рис. 3)

№ поз.	Обозначение	Наименование	Количество, шт.
1	00.20.2200.00-02	Испаритель	1
2	00.20.0000.12	Упор	3
3	00.16.0000.13	Штырь	3
4	08.91.0020.01	Полка стеклянная	5
	1384520624	Стекло SGTemp M1 4мм закаленное t=4мм (494X370)	X
5	Б0.00.001.0000.15 -02	Накладка полки	5
6	Б0.00.001.0000.16 -01	Накладка задняя	5
7	00.21.0000.08	Втулка	3
8	00.14.0000.53	Штырь	3
9	00.20.0010.00	Лоток	1
10	00.31.0000.02	Вставка дренажная	1

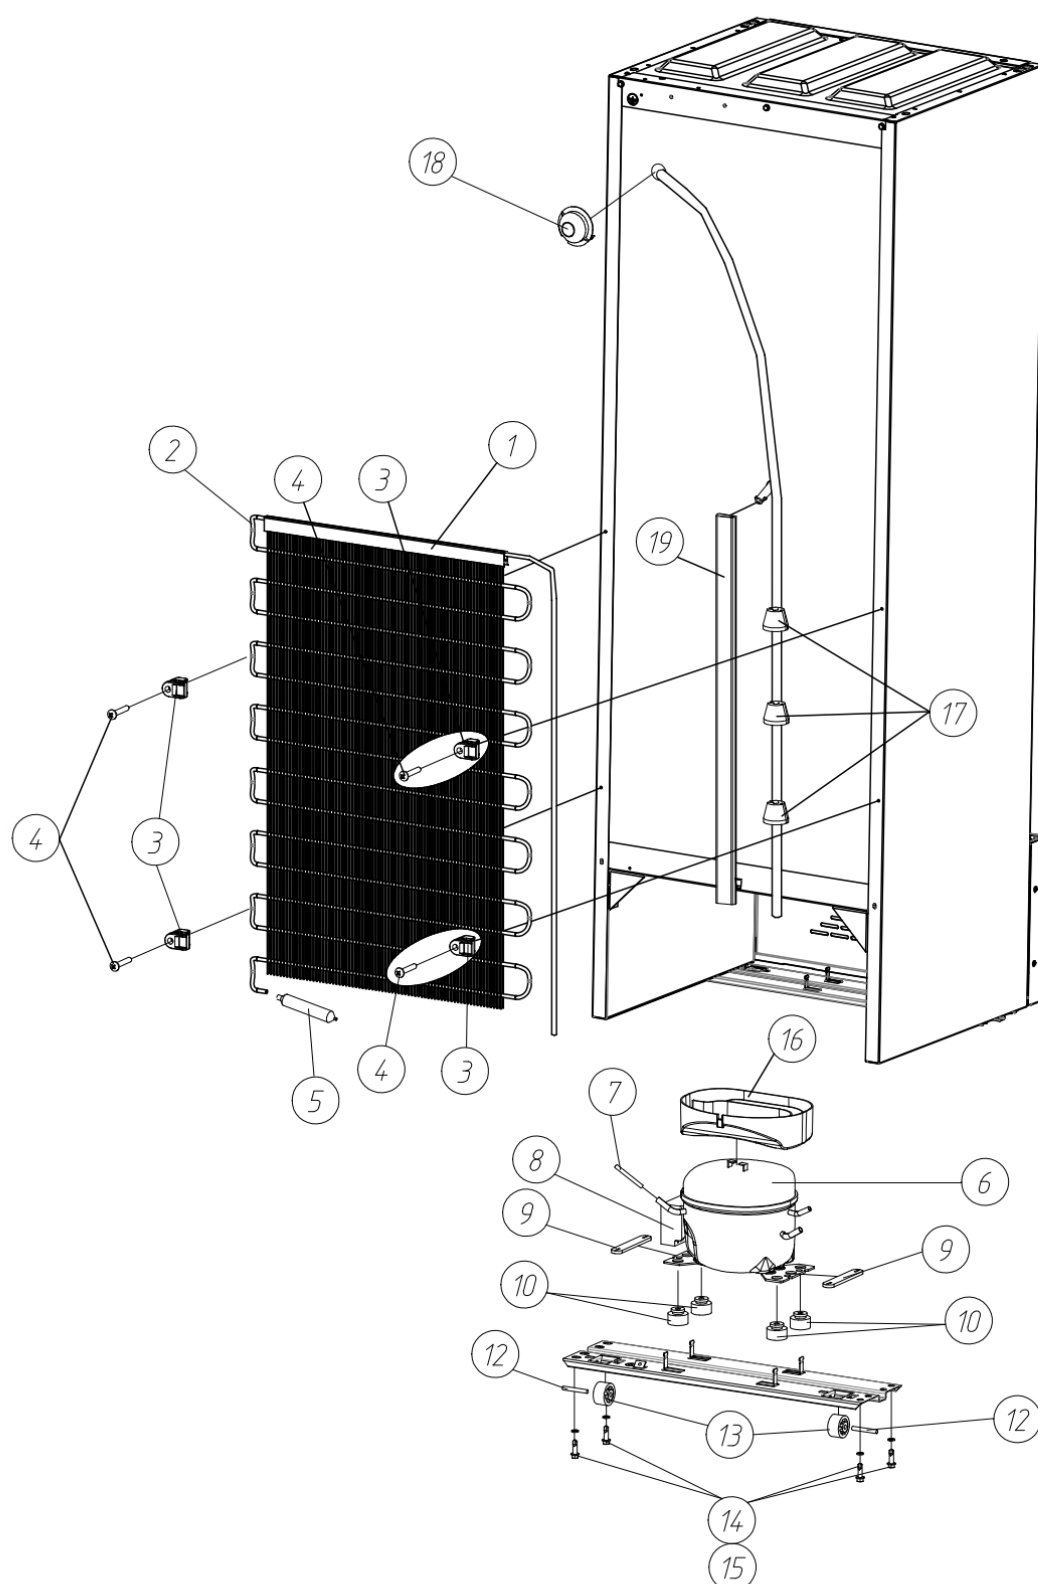


Рисунок 5 – Установка конденсатора и компрессора

Т а б л и ц а 4 - Перечень составляющих конденсатора и компрессора (Рис. 5)

№ поз.	Обозначение	Наименование	Количество, шт.
1	00.03.2000.03-02	Накладка декоративная	1
2	00.20.2300.00-04	Конденсатор	1
3	00.18.0000.34	Хомут	4
4	1380294086	Винт 4.8х32, цинк белый DIN7981, тип Н	4
5	1375602442	Фильтр-осушитель ELS-001 5,5 г	1
6	1375601886	Компрессор ТТ1117GY	1
7	00.06.7100.52-05	Трубка заполнения	1
8	1352405066	Крышка 24.01.59	1
9	00.30.0000.25	Пластина	2
10	1352405285	Опора резиновая	4
11	00.51.1010.01	Основание компрессора	1
12	00.30.0200.02	Ось	2
13	00.30.0200.04	Колесо	2
14	1380294074	Винт самонарез. 5,5х19 цинк белый DIN 7504	4
15	1380294067	Шайба пружинная / Гровер/ 6 DIN 127	4
16	00.30.0000.13	Емкость для талой воды	1
17	00.06.7000.02	Амортизатор	3
18	00.45.0000.18	Кожух	1
19	00.24.0000.08-05	Водосток	1

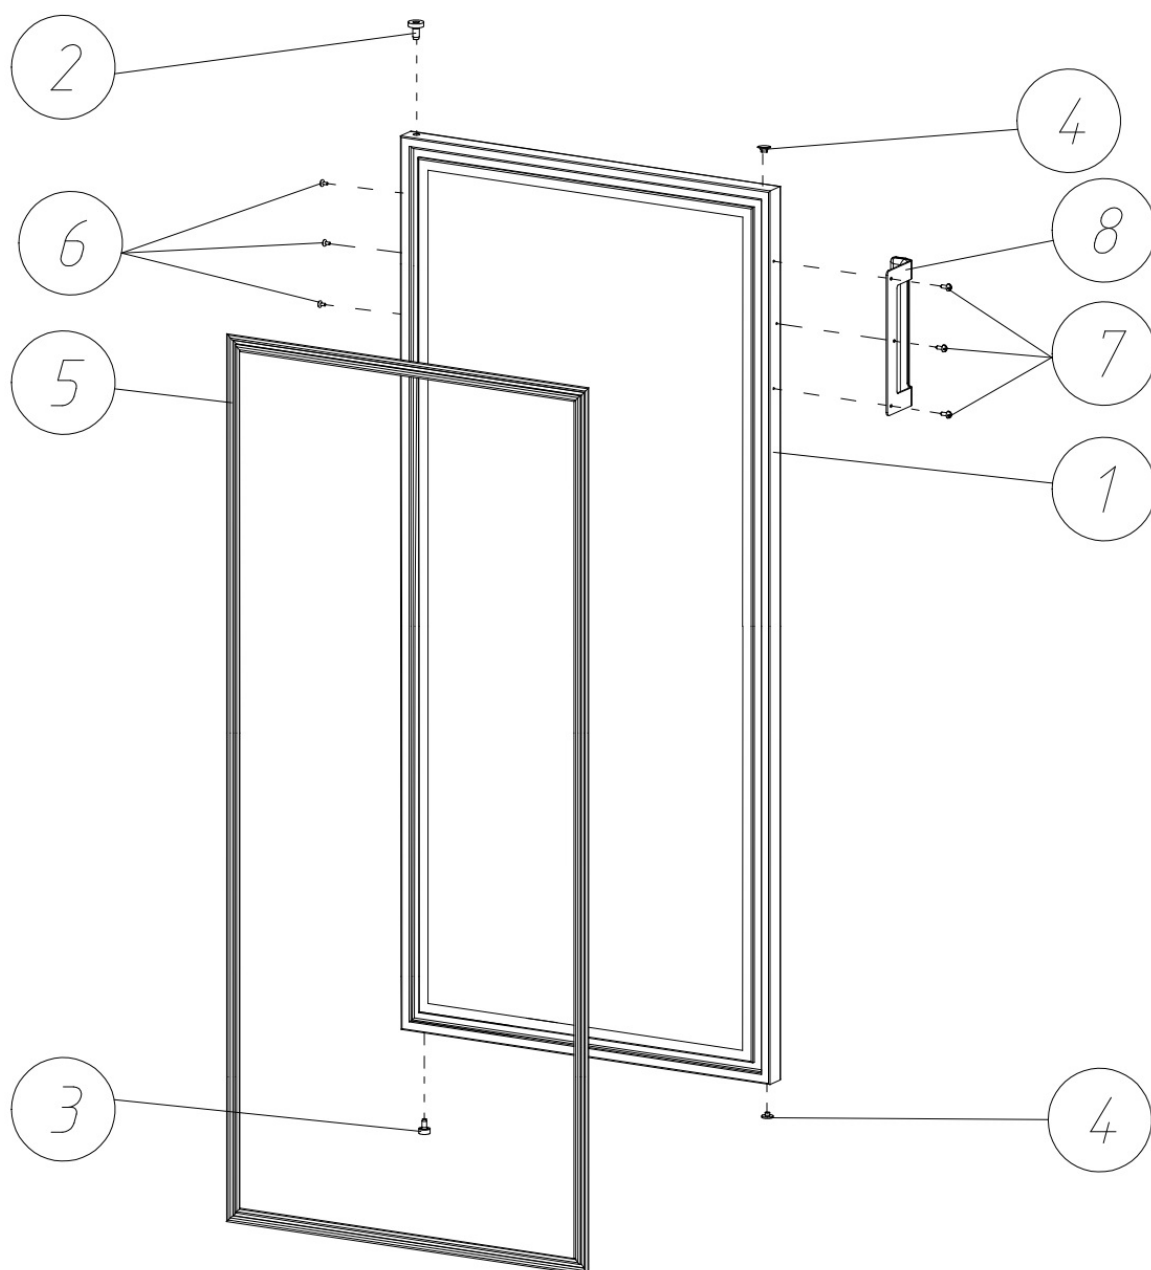


Рисунок 6 – Дверь в сборе

Т а б л и ц а 5 – Перечень составных частей дверей (Рис. 6)

№ поз.	Обозначение	Наименование	Количество, шт.	
			Бирюса 310Р	Бирюса 310
	08.99.3000.00-03	Дверь в сборе с уплотнителем	1	-
	-22	Дверь в сборе с уплотнителем	-	1
В том числе				
1	08.99.3100.00-03	Дверь	1	-
	-22	Дверь	-	1
2	00.03.3100.01-01	Втулка верхняя	1	1
3	00.06.3000.03-01	Втулка	1	1
4	00.10.3100.02-01	Заглушка	2	2
5	00.90.4100.00	Уплотнитель в сборе	1	1
6	00.22.5100.01-01	Заглушка	3	3
7	1380294252	Винт ST 3,9x16 оцинк.сталь DIN 7981, тип Н	3	3
8	08.91.0010.00	Ручка в сборе	1	1

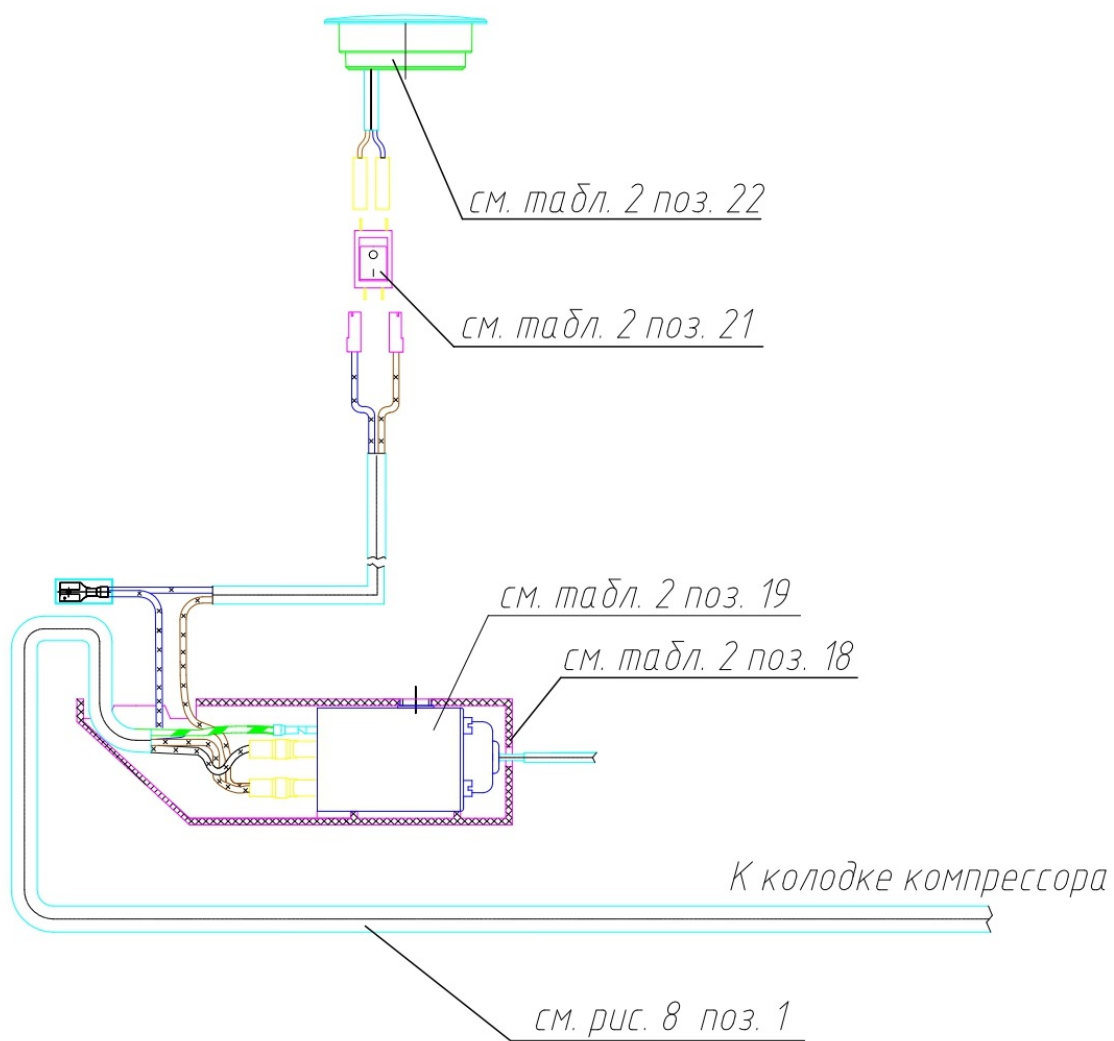


Рисунок 7 – Блок приборов


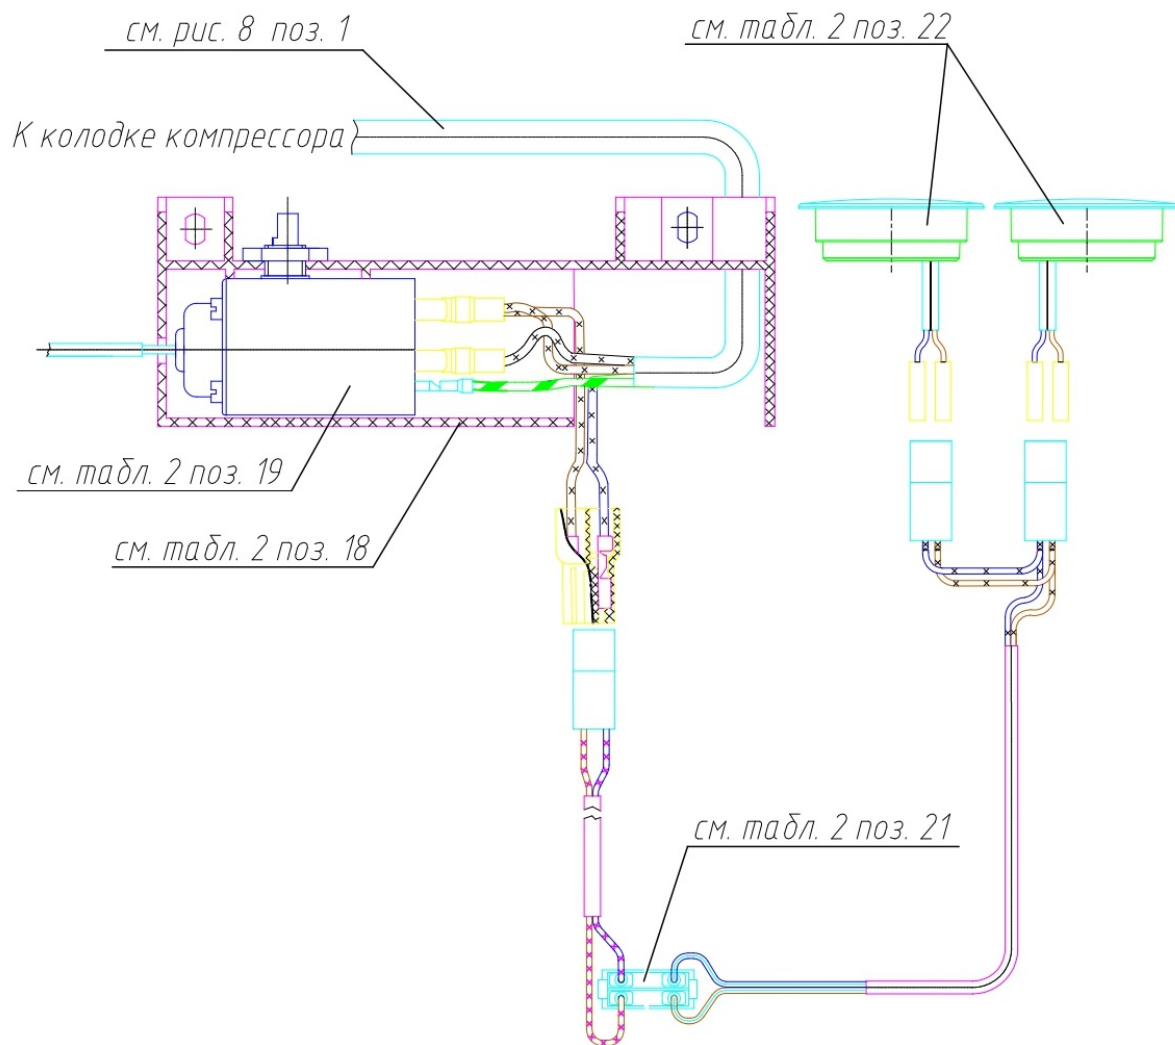


Рисунок 7а – Блок приборов (для исполнения с канале)

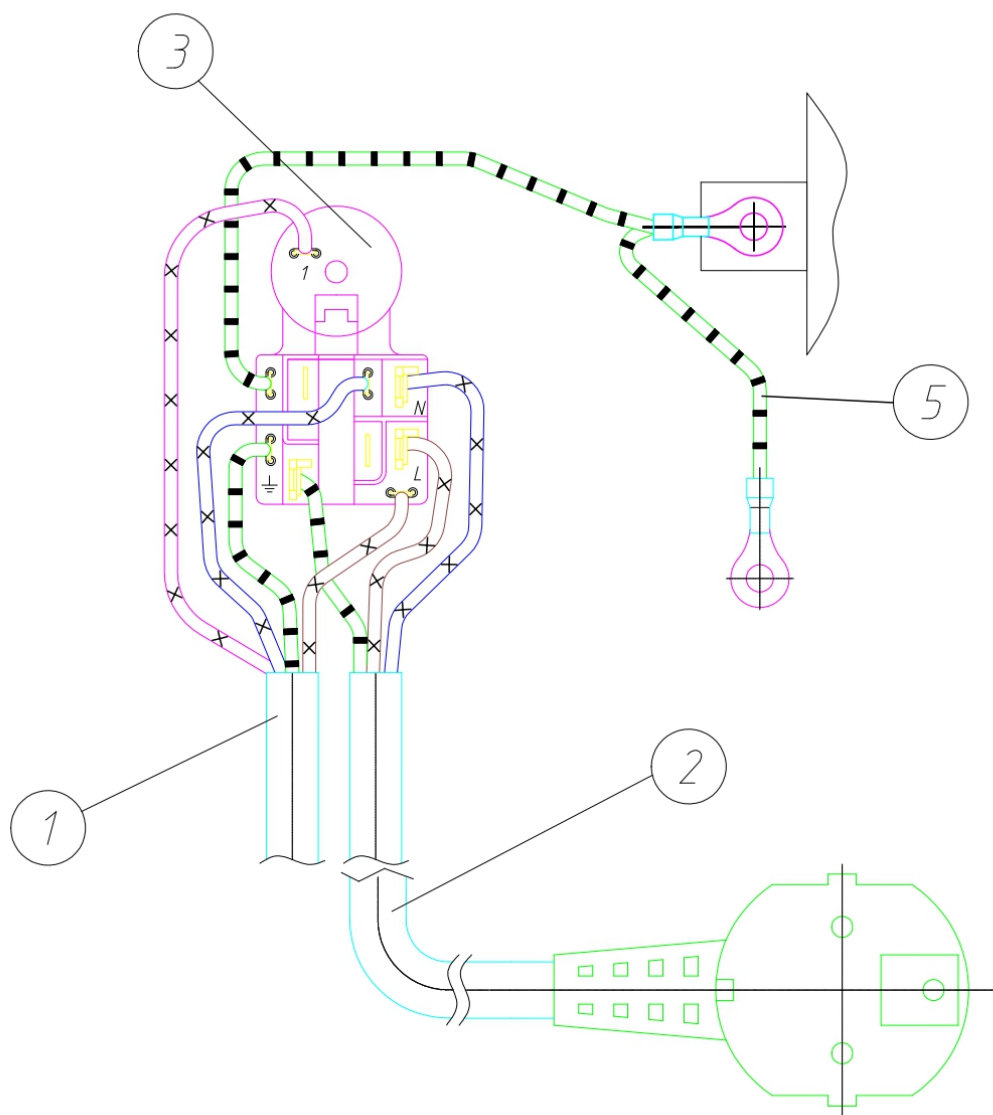

Заведение шнуров в
держатель для проводов
с компрессором Jia Xipei TT1117GY

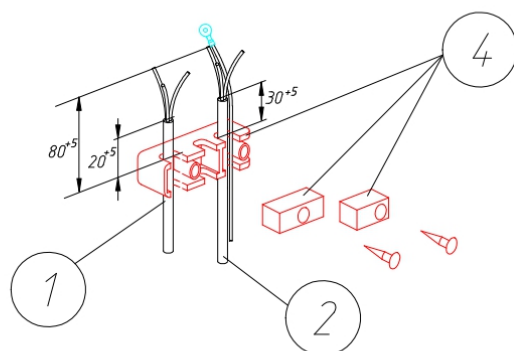


Рисунок 8 – Колодка компрессора в сборе

Т а б л и ц а 6 – Перечень составных частей колодки (Рис. 8).

№ поз.	Обозначение	Наименование	Количество, шт.
1	08.90.7510.00-02	Шнур внутренней разводки	1
	08.98.5110.00-02	Шнур внутренней разводки (для исполнений с канале)	1
2	07.61.4500.00	Шнур армированный	1
	01.31.4550.00	Шнур сетевой	X
	1380163684	Шнур армированный ПВС-ВП 3x0.75- 2,2м ГОСТ 28244-96	X
	1380163682	Шнур армированный ПВС-ВП 3x0.75- 250-10 ТУ3468-002-18738841-2007	X
	1300163693	Шнур армированный ПВС-ВП 2x0,75+1x0.75-250-027-10-2.2 ГОСТ28244-96	X
3	1372405281	Реле пуско-защитное QP3-12A J/B62- 120	1
	1352403017	Реле пуско-защитное ZHB64-125P15C	X
4	1338400505	Держатель проводов 24.18.59	1
5	01.31.4540.00	Провод заземления	1

Лист периодической сверки/актуализации

[illegible]

Лист регистрации изменений

[illegible]